


LEGENDA	
---	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 APARENTE, FIXADA EM PERFIL DE METALON E INSTALADA JUNTO A BORDA DO FECHAMENTO - MÓDULOS PRONTOS
→	TOMADA SIMPLES DE PAREDE (H=10cm) 220V COM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM PVC, ISOLANTE TÉRMIICO (ELETRICIDADE/ UNIDADE) NÃO INFLAMÁVEL, RÍGIDO ROSCÁVEL - CAIXA PVC 5X10 COM TOMADA ELÉTRICA PADRÃO ABNT 3 PINOS
OBSERVAÇÃO: 1. INSTALAR INTERRUPTOR INTERNO E QUADRO ELÉTRICO DE CHAVES EXTERNO.	

**TODAS AS INSTALAÇÕES DENTRO DO STANDS DEVERÃO TER ACABAMENTO SUPERIOR (SERÃO VISTOS POR CIMA)**

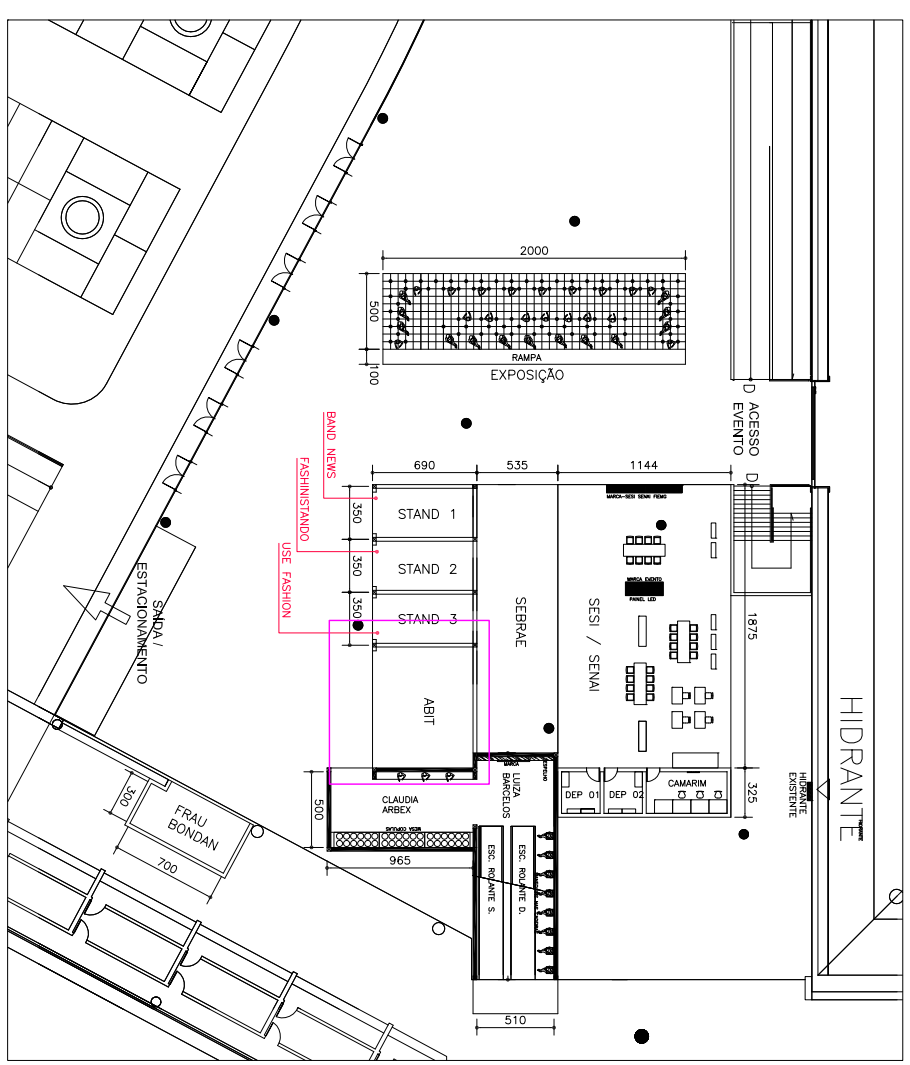

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

<b>PEDRO LAZARO   Arquitetura</b> R. Laranjal, 154, Anchieta . BH - MG . CEP: 30310-700 Tel.: +55 (31) 3285 5950 . arquitetura@pedrolazaro.com.br		MINAS TREND 16ª EDIÇÃO	
		FOYER	STAND 04 - ABIT
Nº PROJETO	REVISÃO / DATA	REVISÃO	FOLHA
			01 / 01